
Модуль управления UDG/UM-255

паспорт модуля

Назначение модуля

Модуль управления UDG/UM-255 предназначен для работы в составе сетевого двухпроводного домофона с цифровой адресацией. Возможно применение модуля для замены блока процессора CD2255 и совместимых с ним, с сохранением ключей и кодов доступа путем перестановки микросхемы памяти.

Технические характеристики

Количество адресуемых абонентских устройств:	до 255 в режиме «местный» до 3750 в режиме «общий»
Количество записываемых ключей доступа:	до 2500
Напряжение питания :	12 — 15 Вольт, стабилизированное
Потребляемый ток (без замка и панели вызова):	не более 150 мА
Габаритные размеры :	71x90x58 мм

Требования к монтажу модуля

Модуль рассчитан на эксплуатацию при температуре от 1 до 40°C, устанавливается на монтажную рейку DIN. Напряжение питания модуля не должно быть ниже 12 Вольт.

Назначение клемм

K1 – K6 :	соединение с одноименными клеммами вызывной панели
TM :	подключение считывателя ключей
KN :	подключение кнопки выхода
Z+ :	подключение плюса питания замка
ZC:	подключение минуса замка, открывающегося подачей напряжения
ZO:	подключение минуса замка, открывающегося снятием напряжения
+U :	напряжение питания блока — 12-15 Вольт
-U :	общий провод питания
+L :	линия связи с абонентскими устройствами
-L :	общий провод линии связи

Для удобства подключения проводов можно снять защитную крышку клеммников, поддев её отверткой, вставленной в паз посередине крышки.


Регулировки

Подстроечные резисторы регулировок громкости динамика, микрофона, и баланса, а также переключатель сброса пароля, находятся на плате модуля. Для доступа к ним снимите верхнюю крышку с этикеткой, поддев её отверткой, вставленной в паз крышки (слева или справа).

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует работоспособность модуля в течение года с даты продажи. Гарантия не распространяется на механические и электрические повреждения, возникшие в результате нарушения условий эксплуатации.

Схема подключений

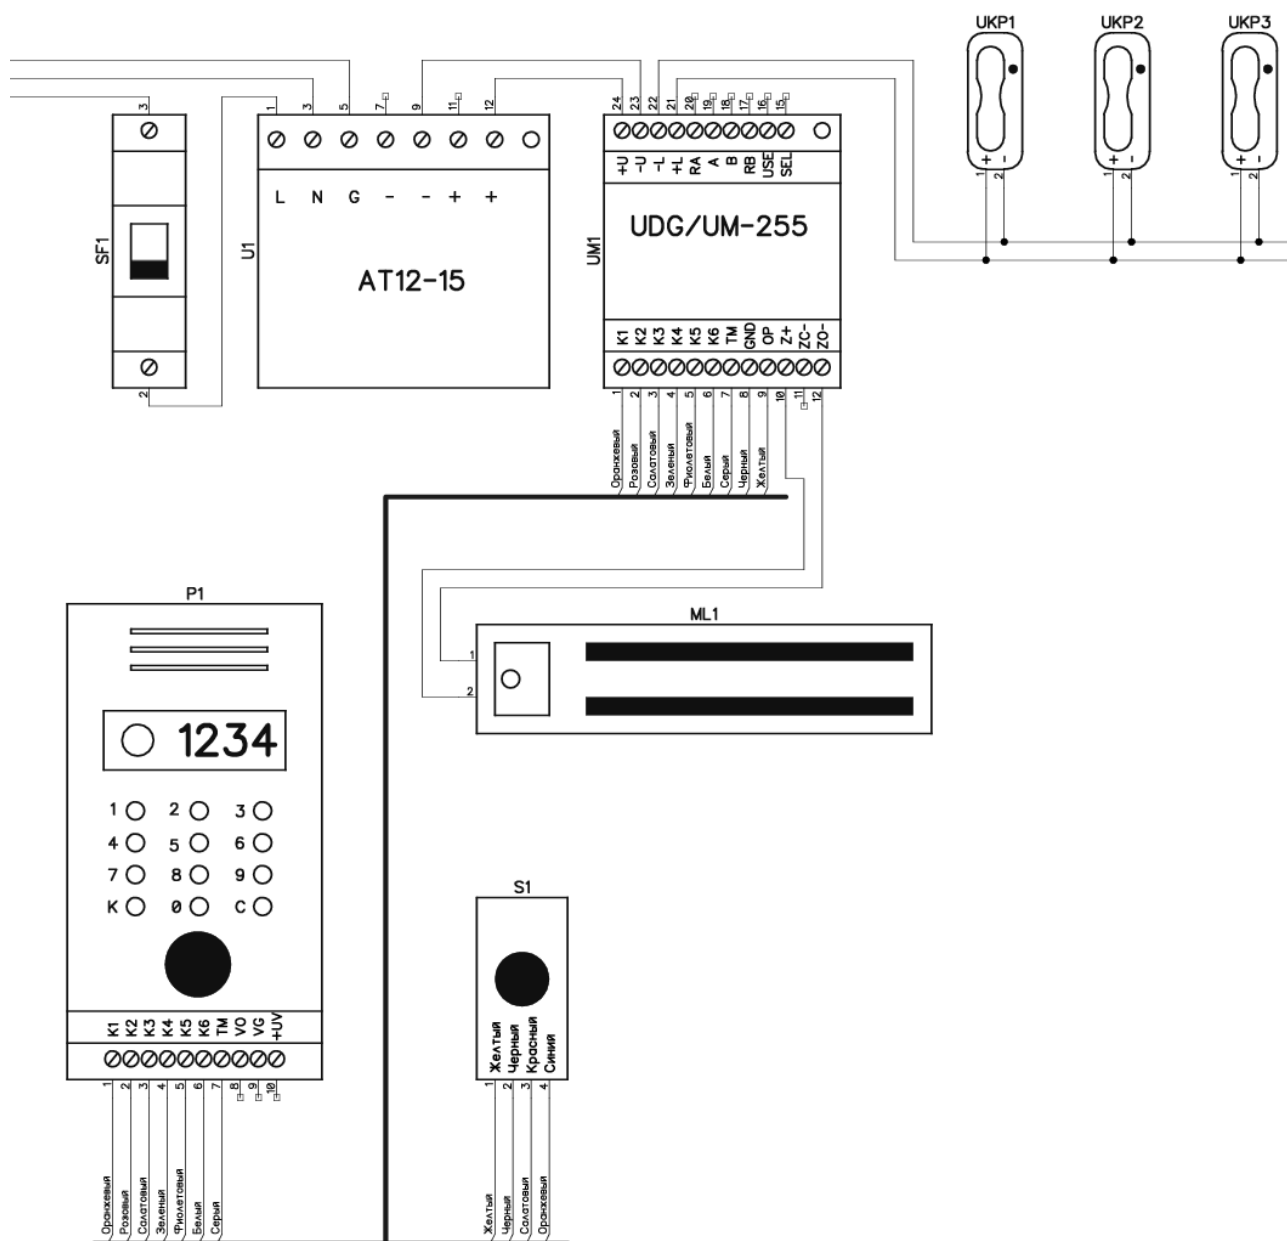

Свидетельство о приемке

Модуль коммутации UDG/UM-255 признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска: _____

Дата продажи: _____

М.П.